

Az új szekrény neve: [PVT-K-L-Fm](#)

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES051(PVT-K-L-Fm)-K-M63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig


Kiváltja az alábbi típusokat:

PVT-K-L 1 Fm

PVT-K-L 3 Fm

PVT-K-L EON 1 Fm – AM

PVT-K-L EON 3 Fm - AM

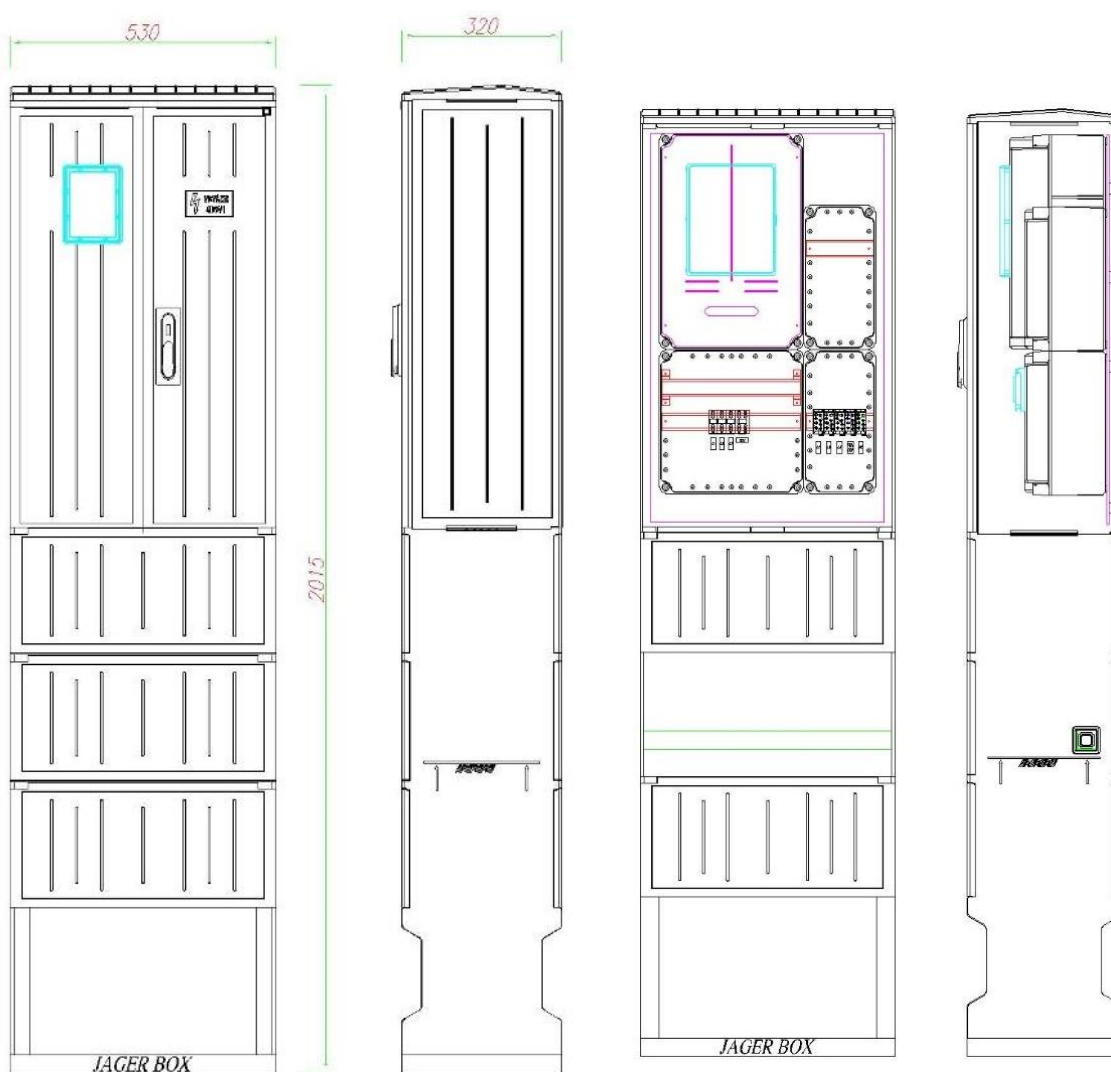

Az új szekrény neve: PVT-K-L-Fm-SB

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:


CSP21.ES052(PVT-K-L Fm-SB)-K-M63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat:

PVT-K-L EON 3 S – AM

PVT-K-L 3 S

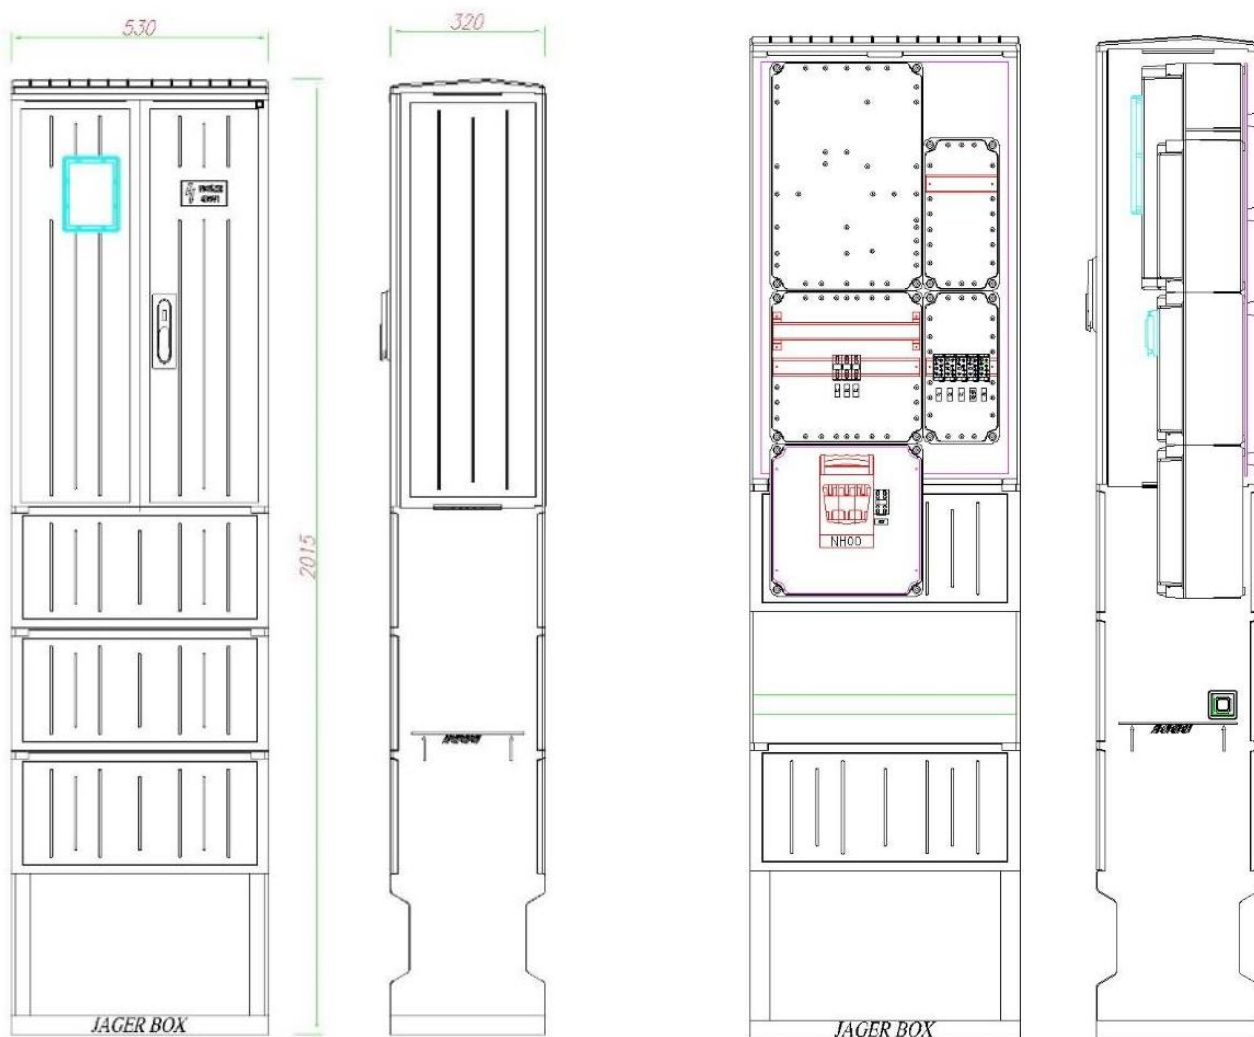

Az új szekrény neve: PVT-K-L-Fm-Fi

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES053(PVT-K-L-Fm-Fi)-K-M63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig


Kiváltja az alábbi típusokat:

PVT-K-L 1 Fi

PVT-K-L 3 Fi

PVT-K-L EON 1 Fi – AM

PVT-K-L EON 3 Fi - AM

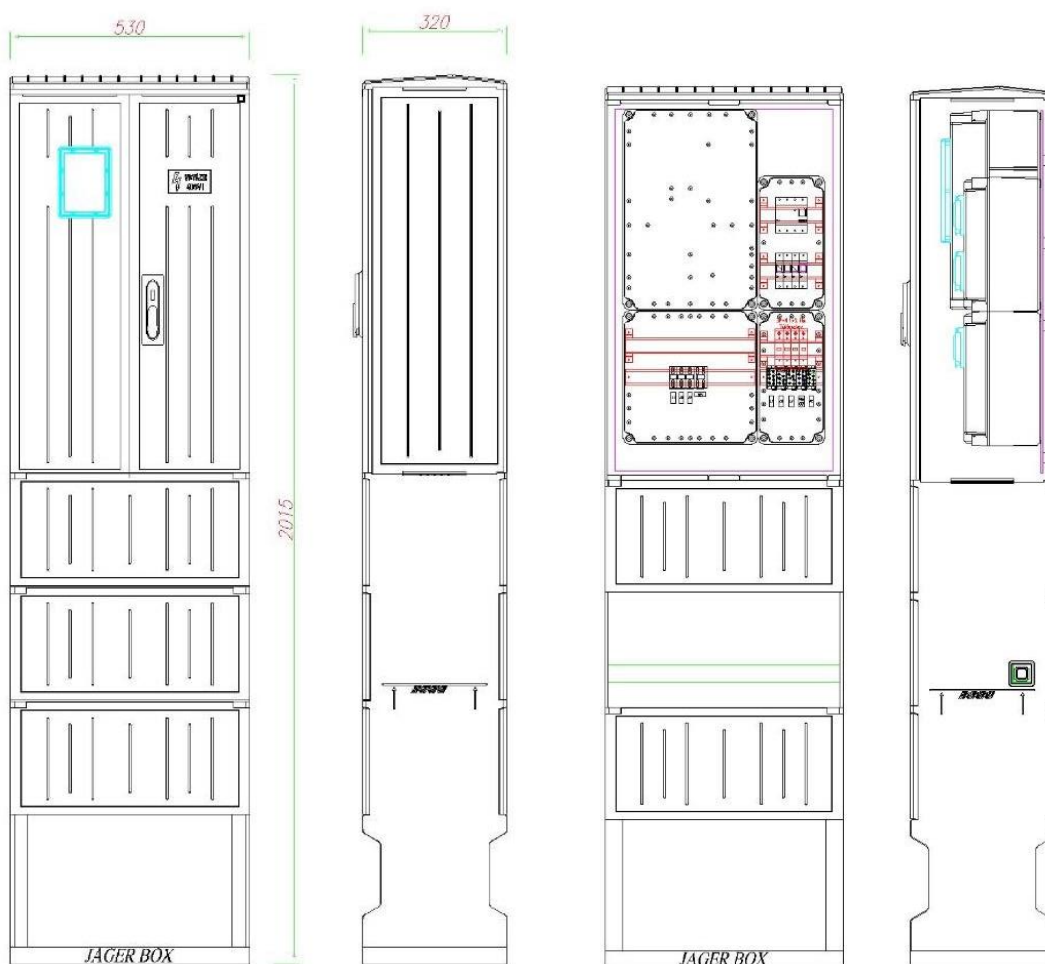

Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V Fm

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES054(PVT-K-L Á-V Fm)-K-M63.80A-V32A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat:

PVT-K-L EON 1 ÁVFM - AM


PVT-K-L EON 3 ÁVFM - AM

PVT-K-L EON 2x3Fm – AM

PVT-K-L 1 ÁVFM

PVT-K-L 3 ÁVFM

PVT-K-L 2x3Fm

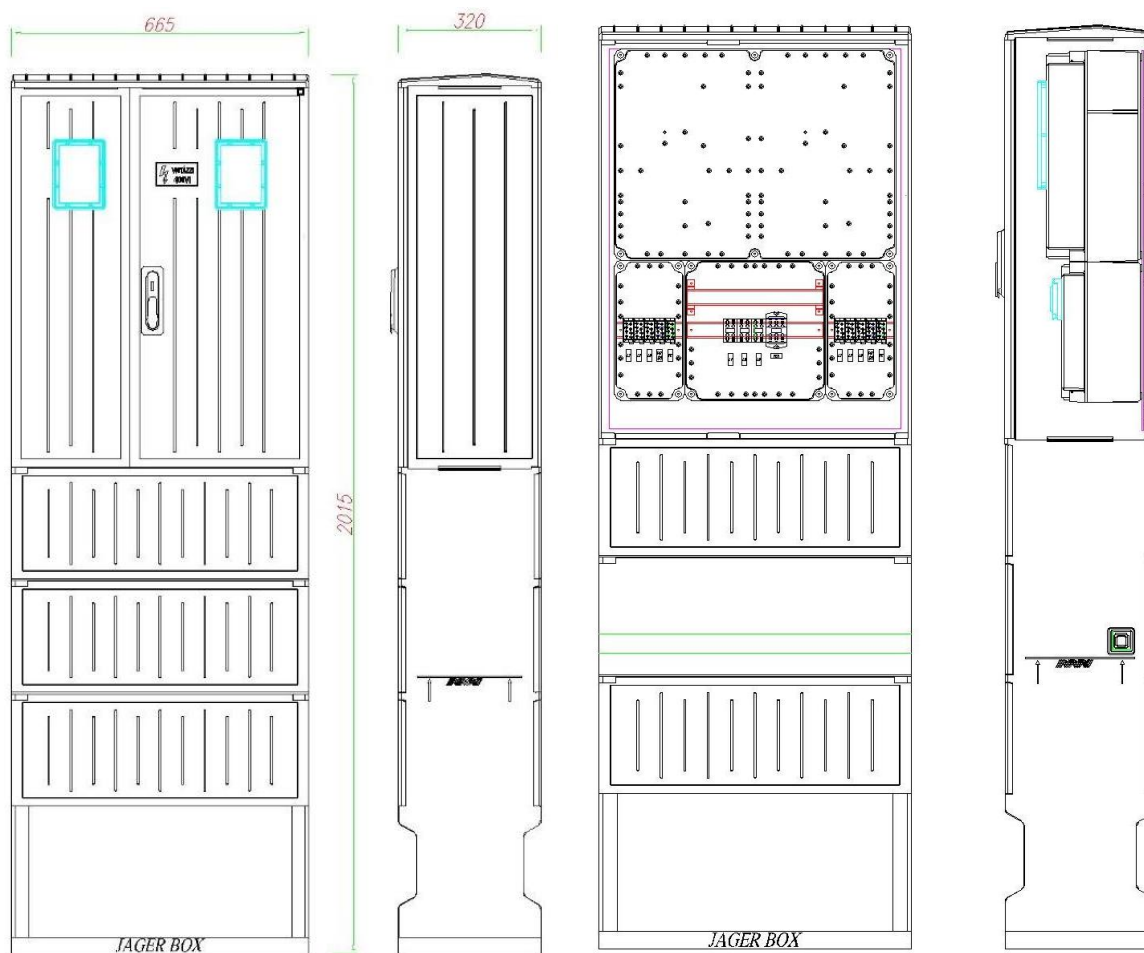


Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V Fm-SB

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES055(PVT-K-L Á-V Fm-SB)-K-M63.80A-V32A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, méretlen oldalon szakaszoló

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

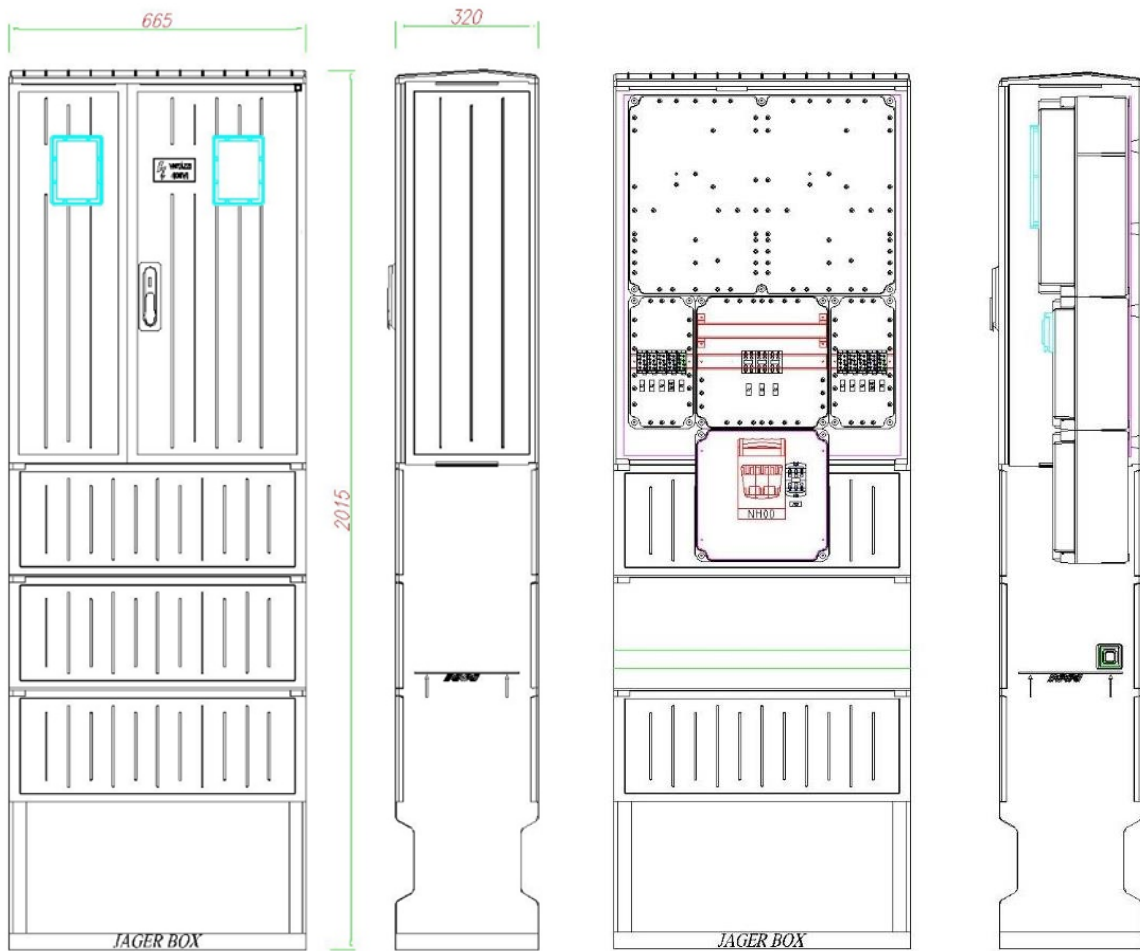

Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V Fm-Fi

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES056(PVT-K-L Á-V Fm-Fi)-K-M63.80A-V32A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, dugaljakkal, készre huzalozva.


Kiváltja az alábbi típusokat:

PVT-K-L 1 ÁVFM Fi

PVT-K-L 3 ÁVFM Fi

PVT-K-L EON 1 ÁVFM Fi - AM

PVT-K-L EON 3 ÁVFM Fi - AM

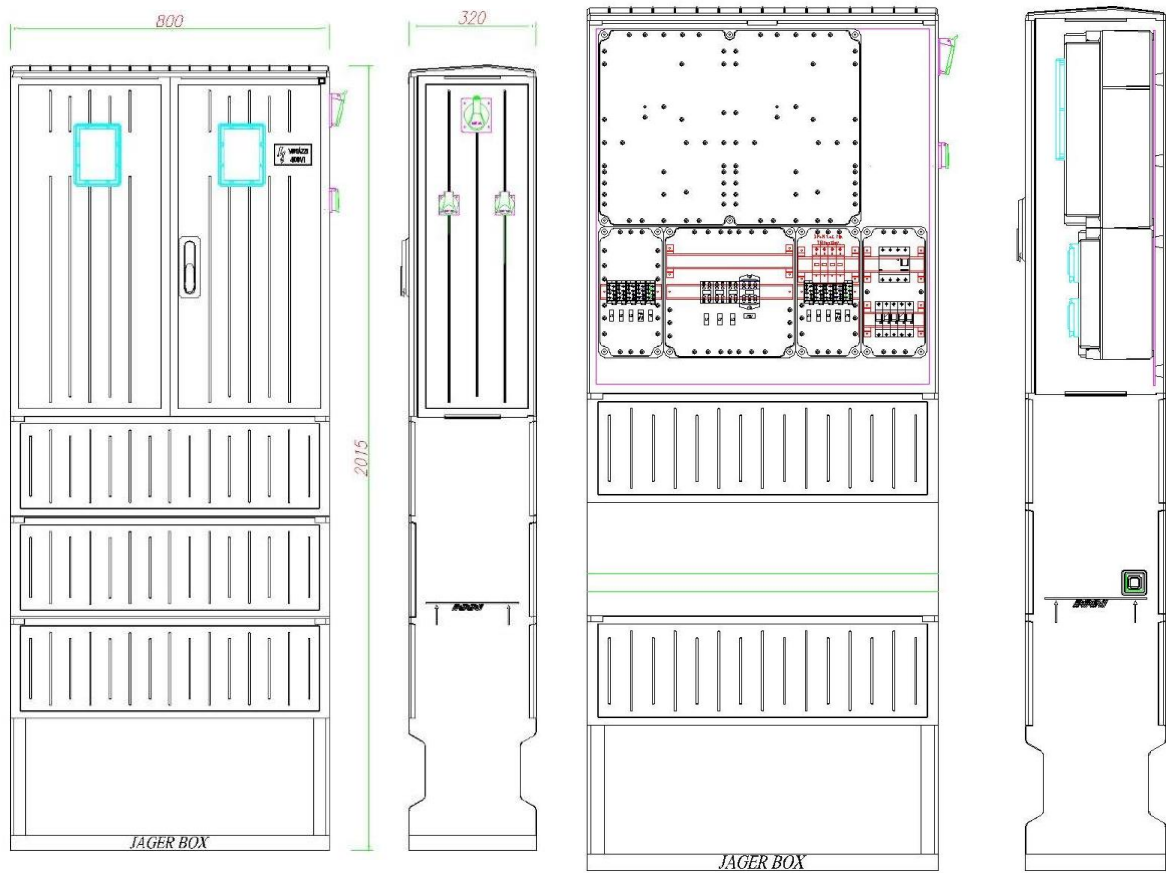


Az új szekrény neve: PVT-K-L-Á-V-H Fm

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES057(PVT K-L-Á-V-H Fm)-K-M63.80A-V32A-H63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, H tarifa 80A-ig.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

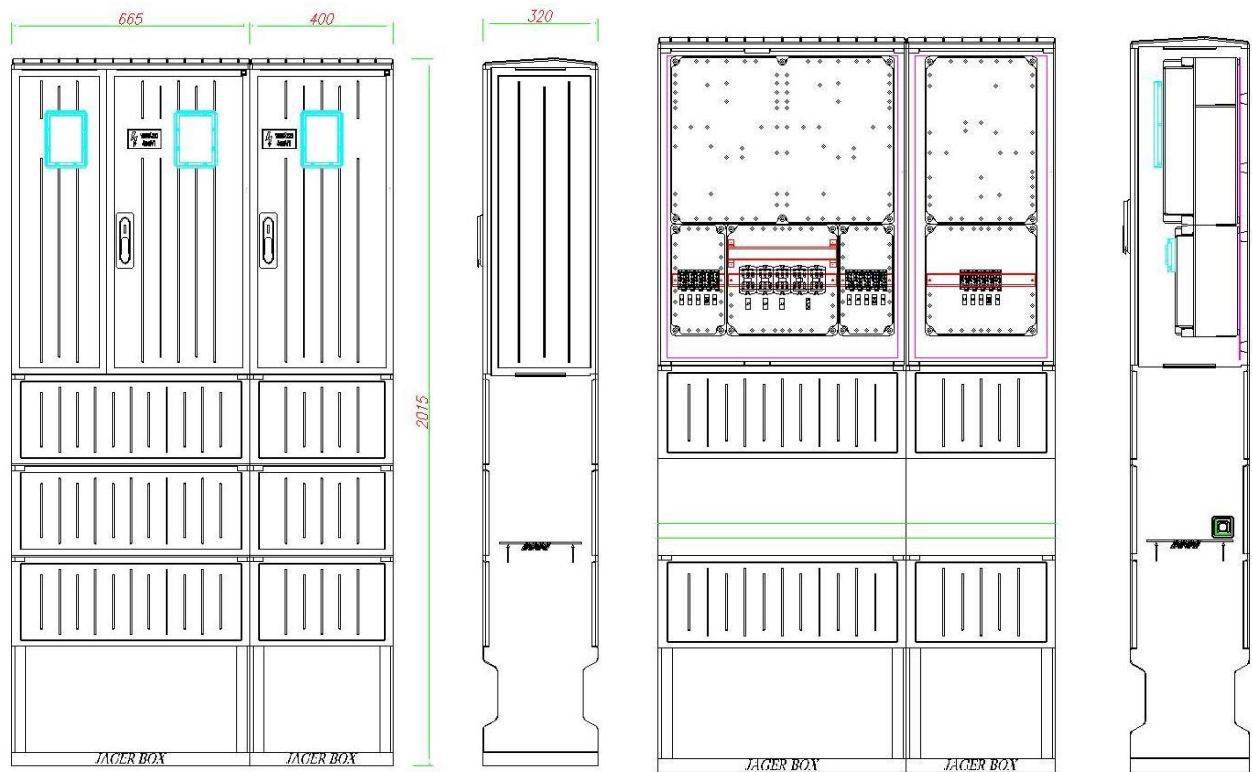

Az új szekrény neve: PVT K-L-Á-V-H Fm-SB


Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES058(PVT Á-V-H Fm-SB)-K-M63.80A-V32A-H63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, H tarifa 80A-ig.

Méretlen oldalon szakaszolóval.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

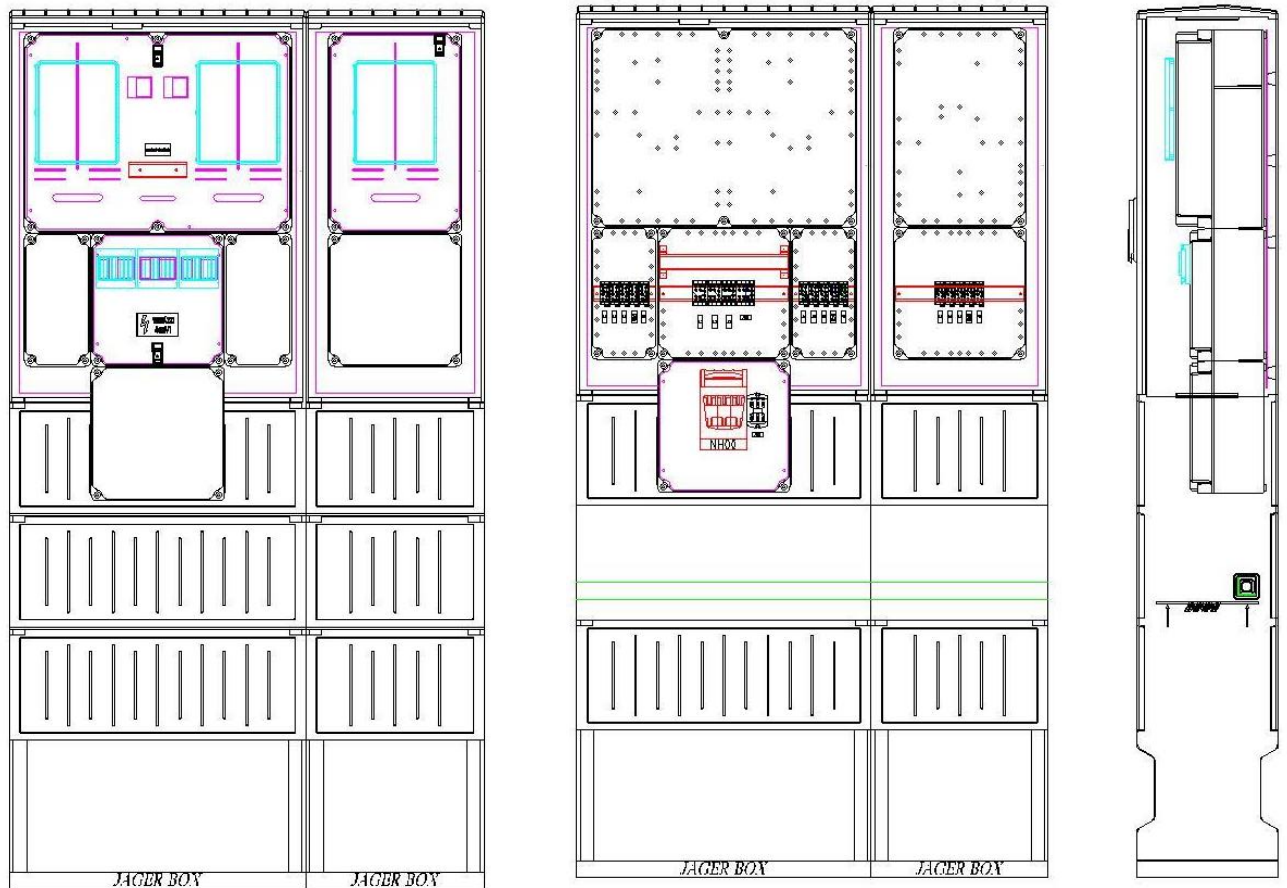

Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V-H Fm-Fi


Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES059(PVT-K-L Á-V-H Fm-Fi)-K-M63.80A-V32A-H63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, H tarifa 80A-ig.

Dugaljakkal, készre huzalozva.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

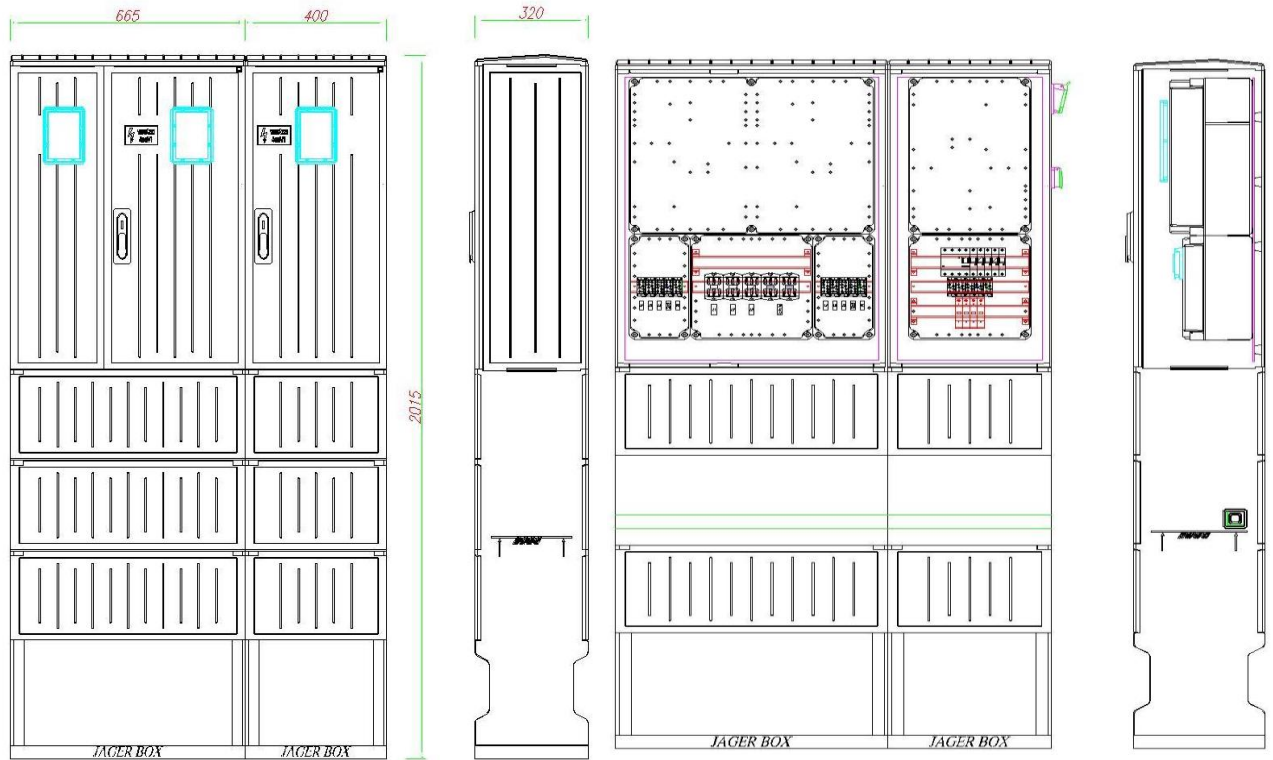


Az új szekrény neve: PVT-K-L-Á-V-Hv Fm

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES071(PVT-K-L-Á-V-Hv Fm)-K-M63.80A-V32A-Hv32A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, vezérelt H tarifa 32A-ig.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

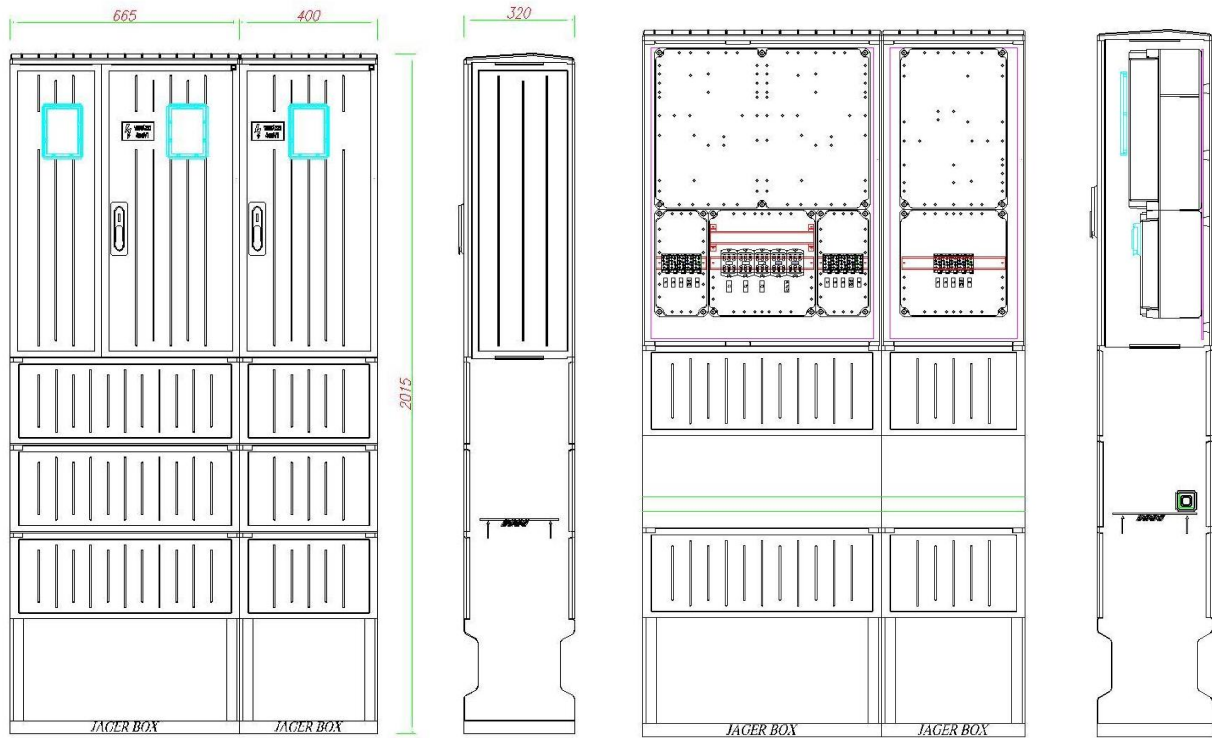

Az új szekrény neve: PVT-K-L-Á-V-Hv Fm-SB


Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES072(PVT Á-V-Hv Fm-SB)-K-M63.80A-V32A-Hv32A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, vezérelt H tarifa 32A-ig.

Méretlen oldalon szakaszolóval.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

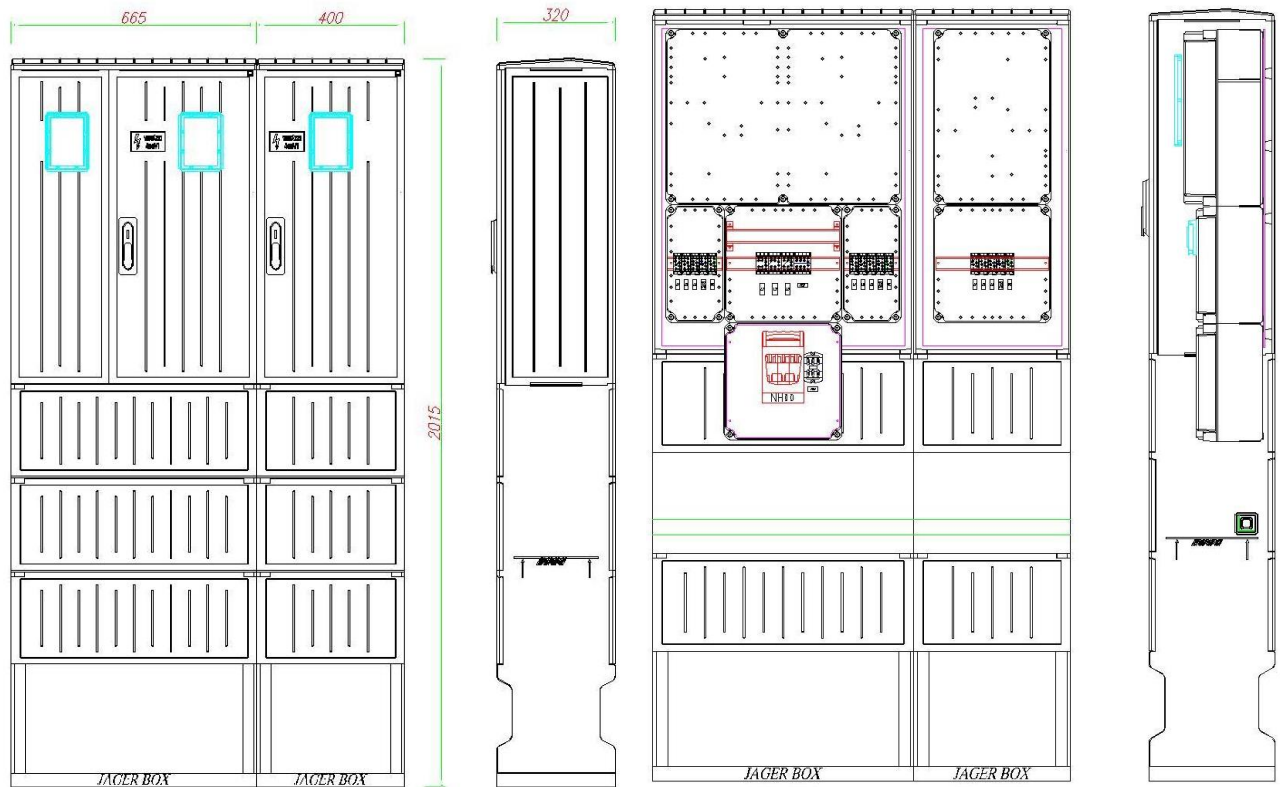

Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V-Hv Fm-Fi


Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES073(PVT-K-L Á-V-Hv Fm-Fi)-K-M63.80A-V32A-Hv32A_+

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig, vezérelt H tarifa 32A-ig.

Dugaljakkal, készre huzalozva

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

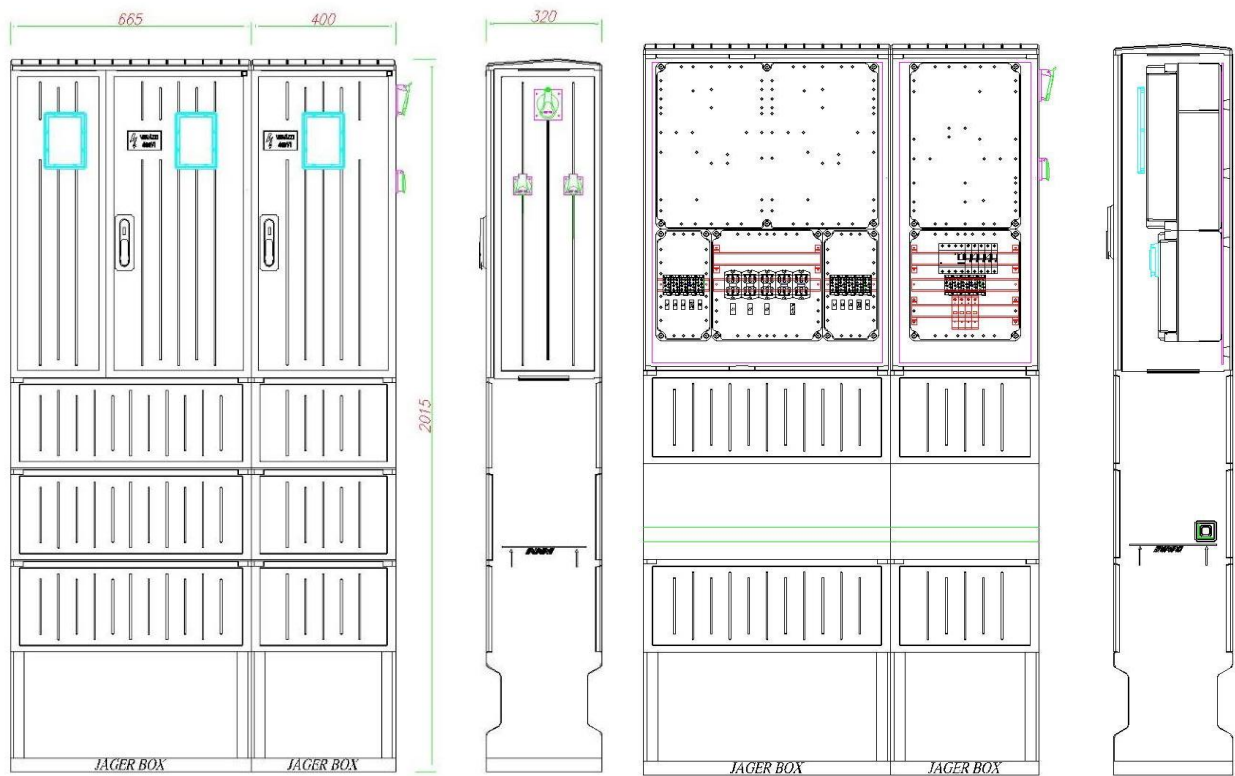

Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V Fm-80A

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES074(PVT-K-L Á-V Fm-80A)-K-M63.80A-V63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.



Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V Fm-SB-80A


Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES075(PVT-K-L Á-V Fm-SB-80A)-K-M63.80A-V63.80A / +

Mindennapi mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig,.

Méretlen oldalon szakaszolóval.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

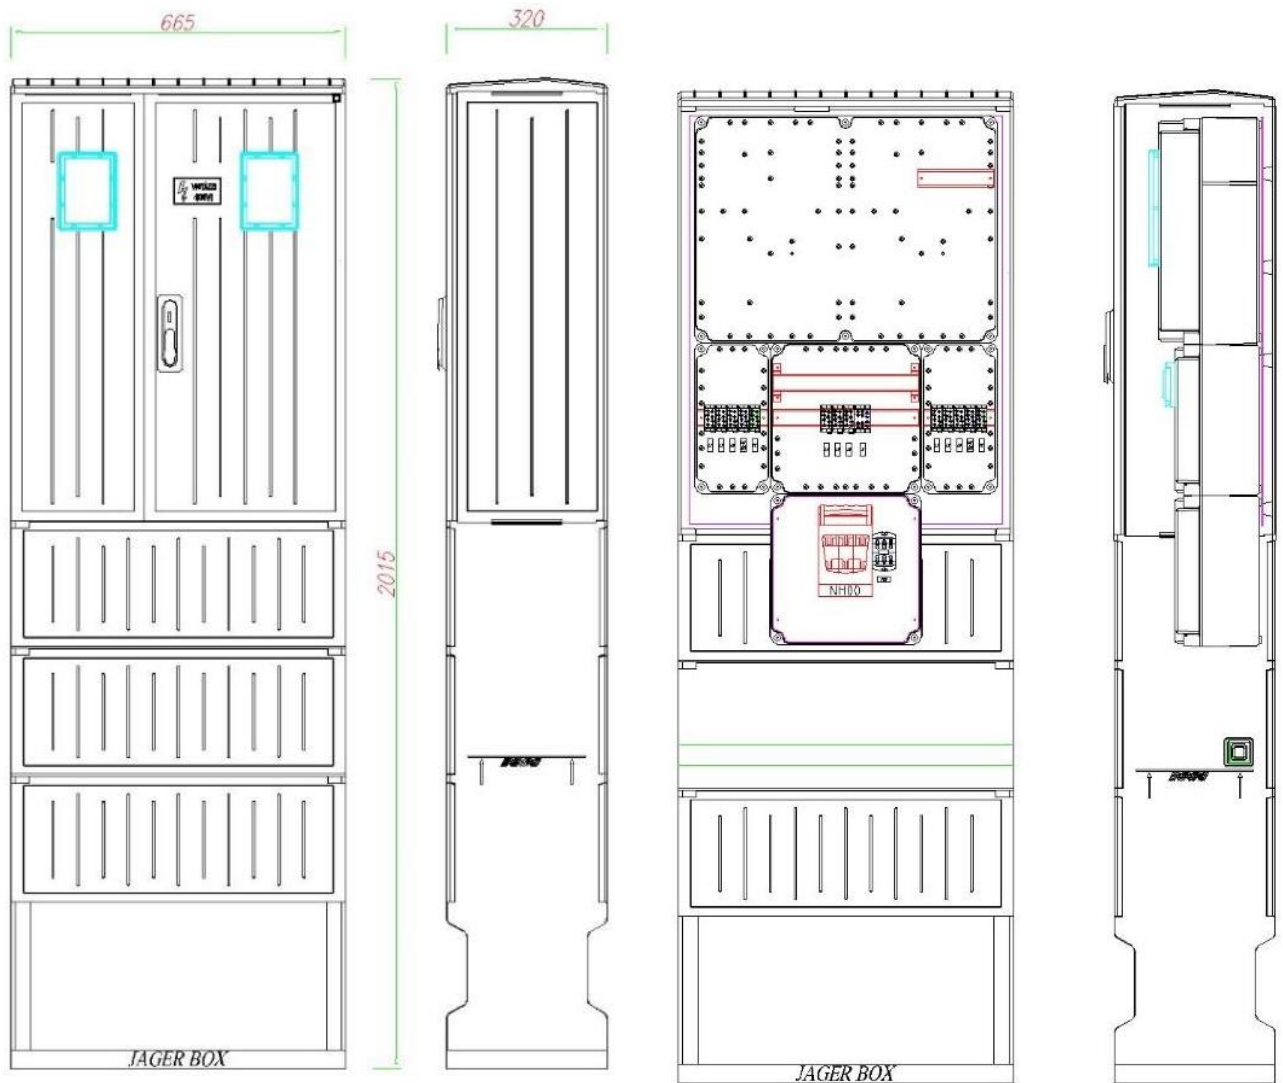


Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V Fm-Fi-80A

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES076(PVT-K-L Á-V Fm-Fi-80A)-K-M63.80A-V63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig, dugaljakkal, kézre huzalozva.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

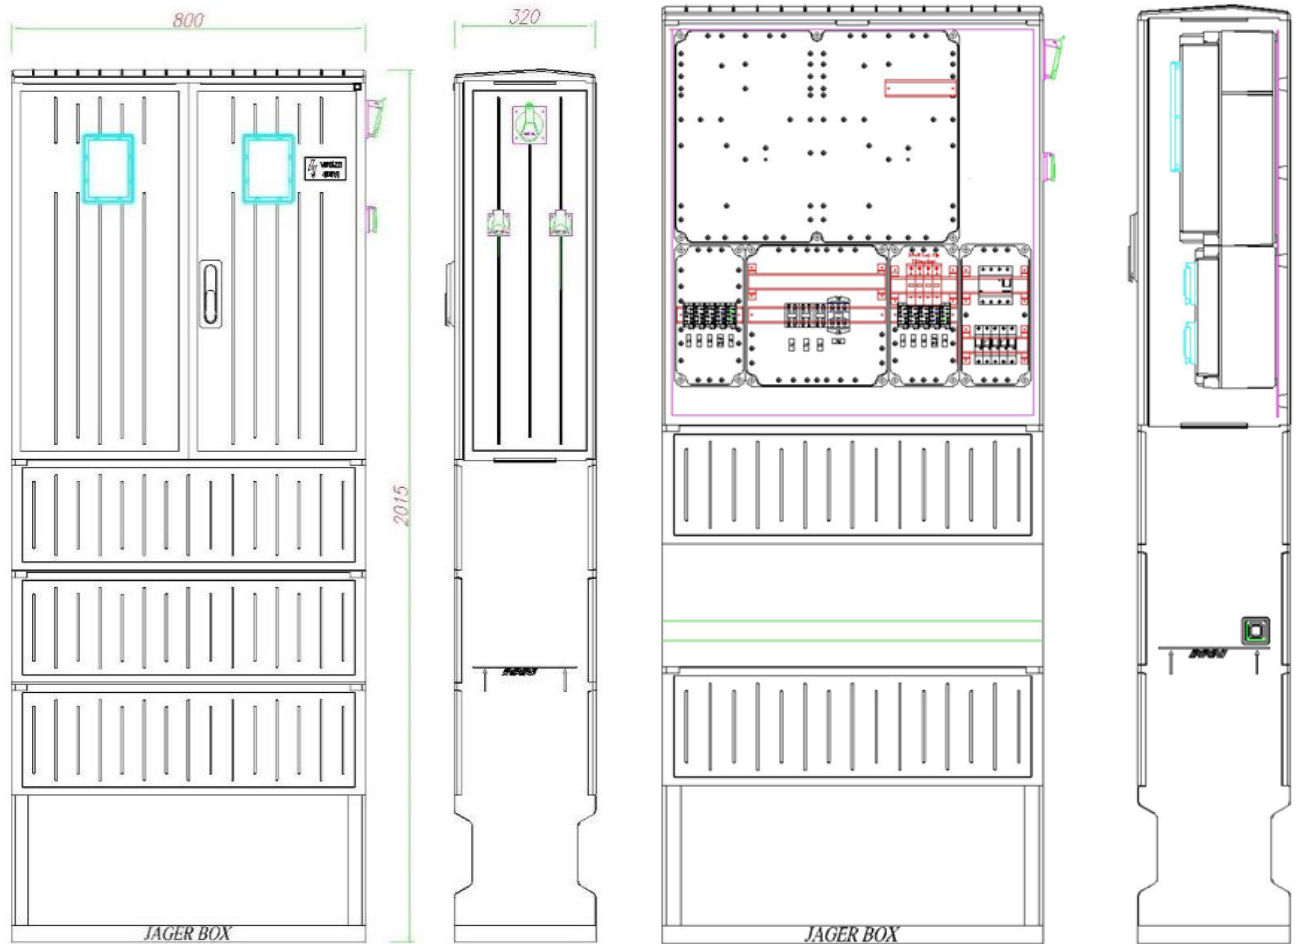


Az új szekrény neve: PVT Á-V-H Fm-80A

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES077(PVT Á-V-H Fm-80A)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig, H tarifa 80A-ig.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

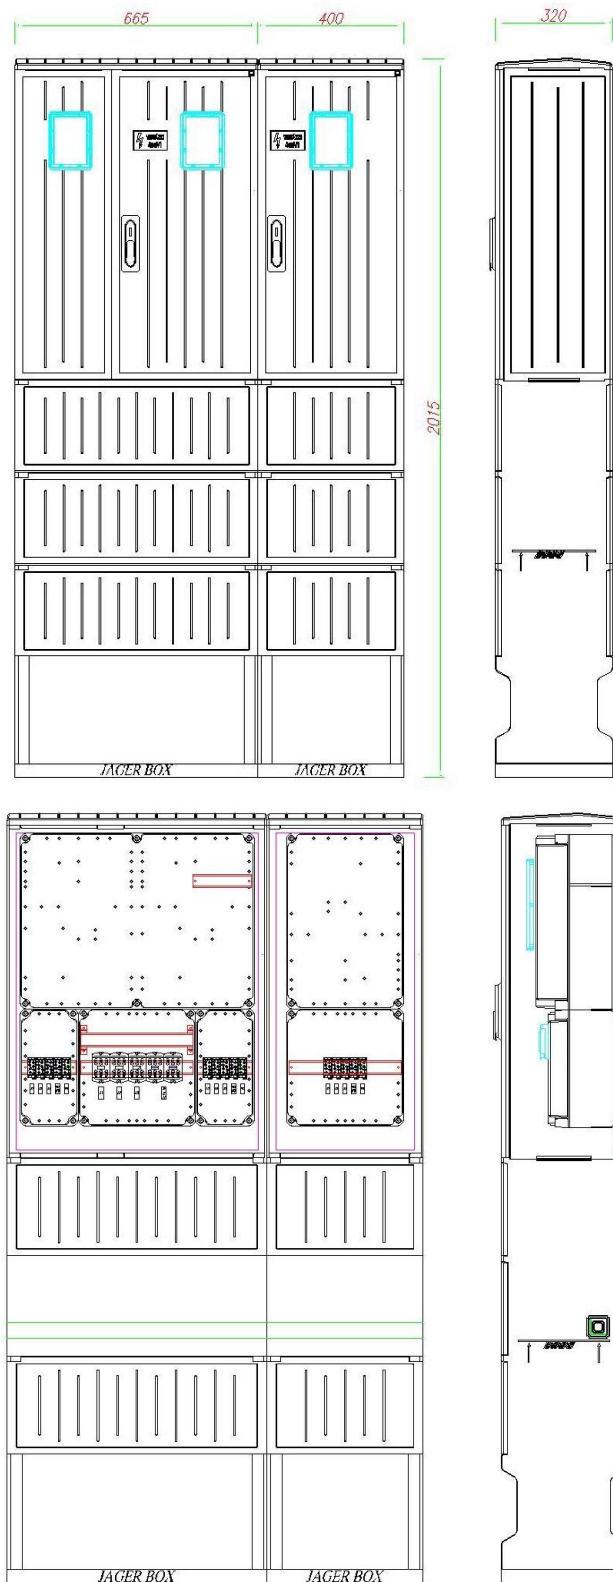


Az új szekrény neve: PVT Á-V-H Fm-SB-80A

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES078(PVT Á-V-H Fm-SB-80A)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig, H tarifa 80A-ig.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

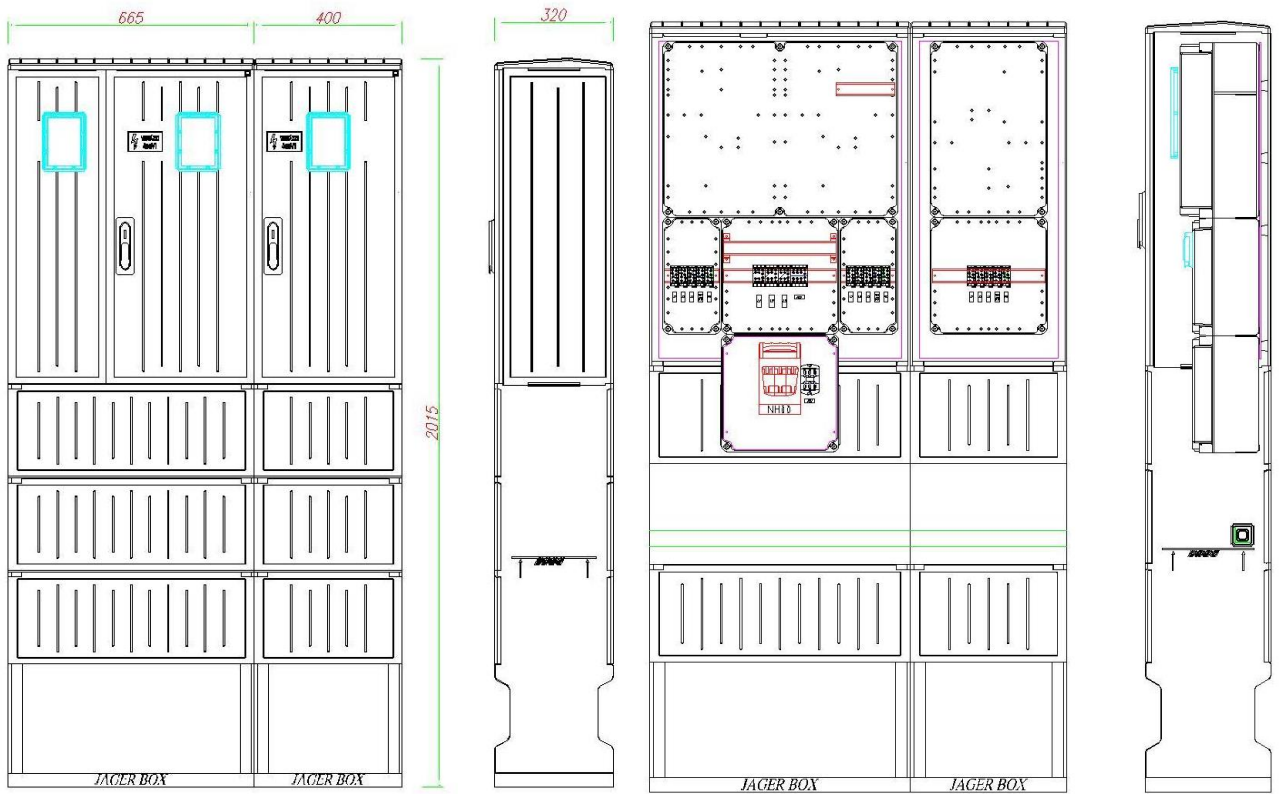

Az új szekrény neve: PVT Á-V-H Fm-Fi-80A


Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES079(PVT Á-V-H Fm-Fi-80A)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig, H tarifa 80A-ig.

Dugaljakkal, készre huzalozva.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

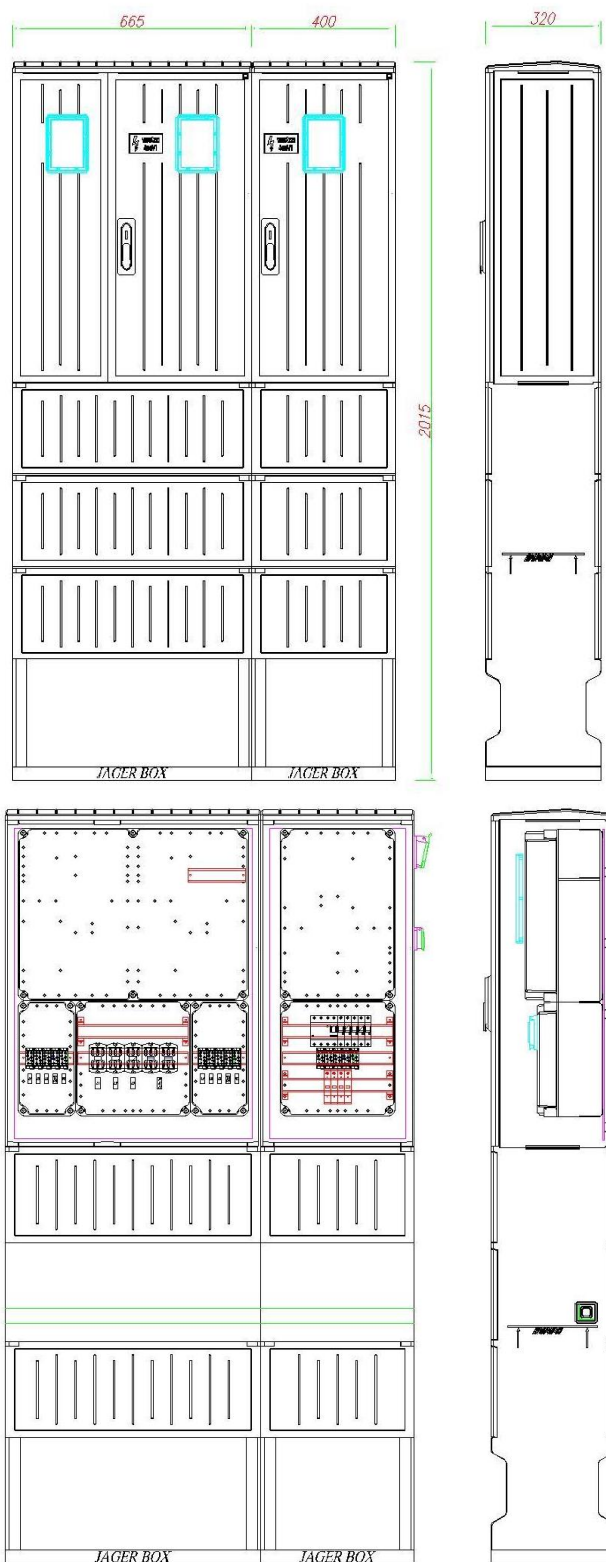


Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V-Hv Fm-80A

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES080(PVT Á-V-Hv Fm-80A)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig, vezérelt H tarifa 80A-ig.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.


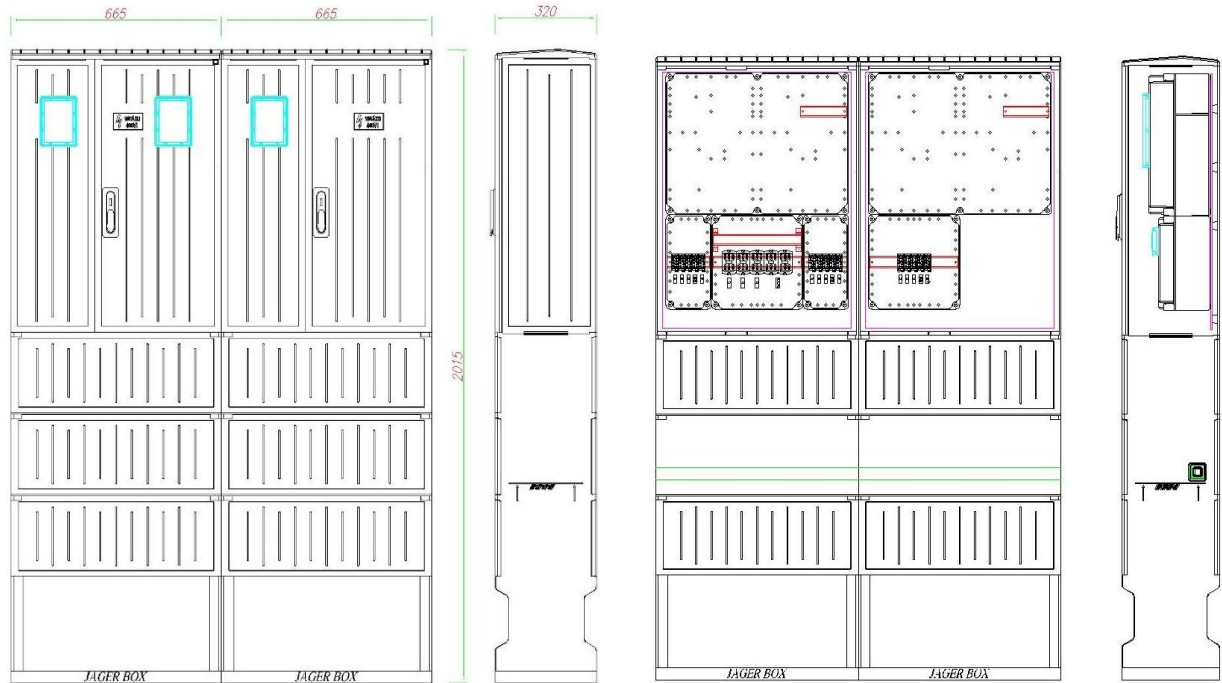


Az új szekrény neve: PVT-K-L Á-V-Hv Fm-SB-80A

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES081(PVT Á-V-Hv Fm-SB-80A)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A / +
Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig, vezérelt H tarifa 80A-ig.
A méretlen oldalon szakaszolóval.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

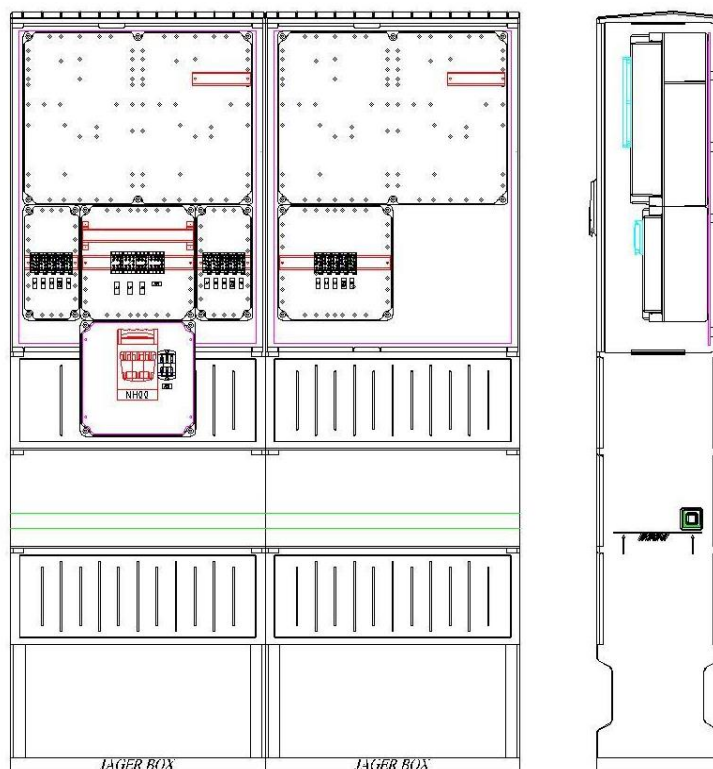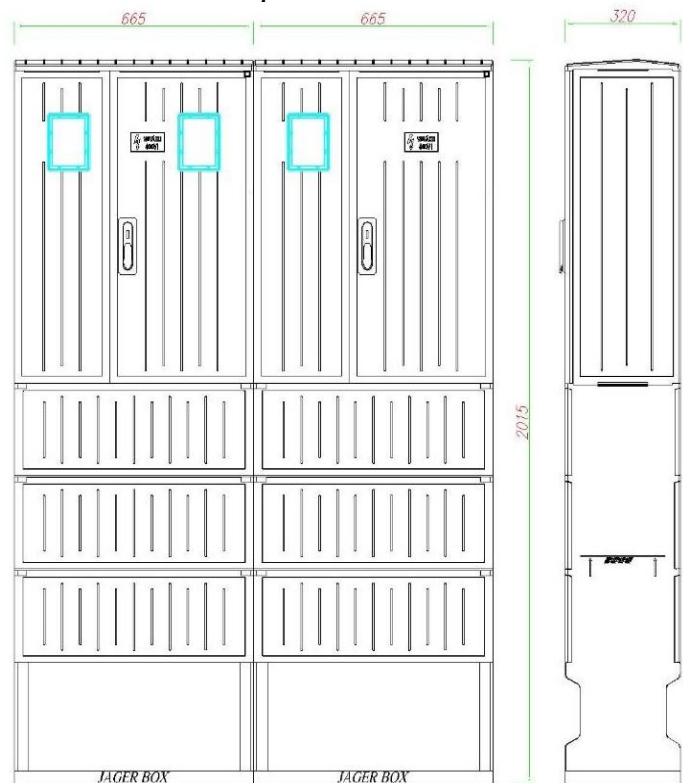

Az új szekrény neve: **PVT-K-L-Á-V-Hv Fm-Fi-80A**

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.ES082(PVT Á-V-Hv Fm-Fi-80A)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A / +

Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig, vezérelt H tarifa 80A-ig.

Dugaljakkal, készre huzalozva.

Ez a szekrény korábban nem volt tipizálva.

